




Üzemeltetési kézikönyv

VRV rendszerű inverter klímaberendezések
Mennyezetre erősített, kazettás típusú (sarokmodell)


FXK25LVE
FXK32LVE
FXK40LVE
FXK63LVE

FXKQ25MVE
FXKQ32MVE
FXKQ40MVE
FXKQ63MVE


FXKQ25MAVE
FXKQ32MAVE
FXKQ40MAVE
FXKQ63MAVE

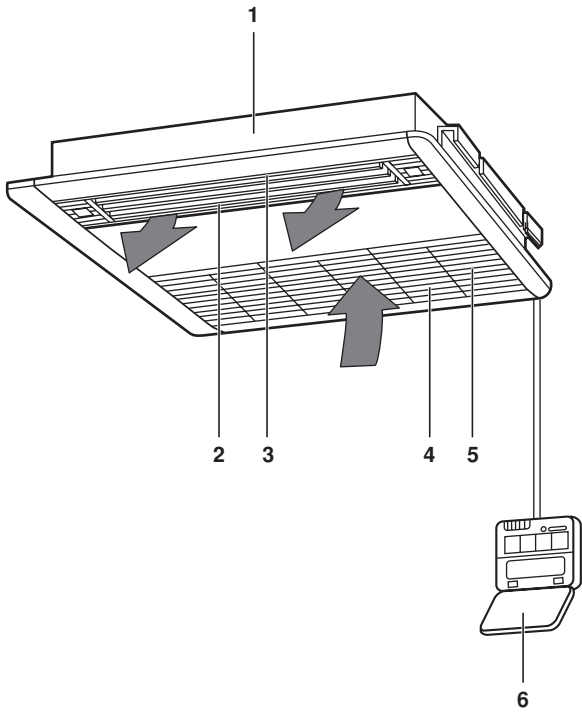


1

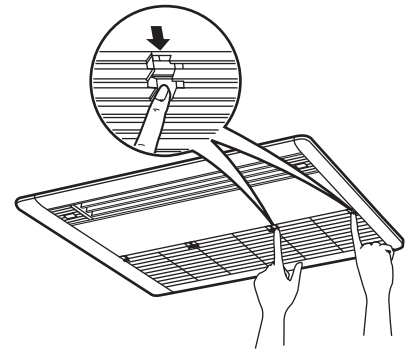


2

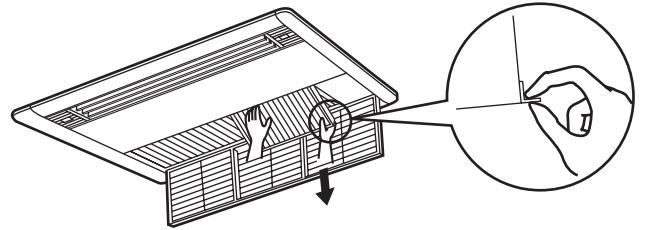

3

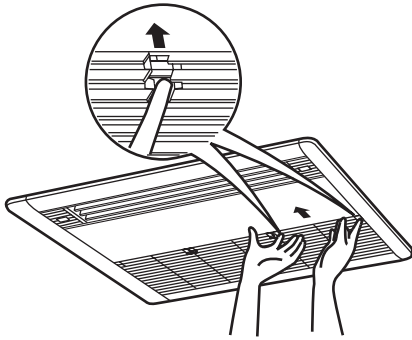

4

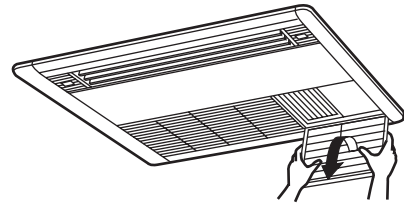

5



Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú légkondicionálót választott. Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet, mielőtt a klímaberendezést használatba venné. Leírja az egység rendeltetésszerű használatát, és segít az esetleg felmerülő problémák megoldásában. Ez a kézikönyv csak a beltéri egységre vonatkozik. A rendszerleírást a kültéri egység üzemeltetési kézikönyve egészíti ki. Elolvasás után tegye olyan helyre, ahol később is megtalálja.

Fontos információk a használt hűtőközeggel kapcsolatban

Ez a készülék fluor tartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz, melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik.

Hűtőközeg típusa: R410A

GWP⁽¹⁾ érték: 1975

(1) GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming Potential)

Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-szivárgás rendszeres időközönkénti ellenőrzését tehetik kötelezővé. További információkért forduljon a helyi márkaképviselőhöz.

Biztonsági előírások

Tartsa be az előírásokat.

Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet, mielőtt a berendezést használatba venné

- A klímaberendezés kategóriája "nem általános célú berendezés".
- Az alábbiakban leírt tudnivalók a következő két kategóriába sorolhatók.
Minden tudnivaló lényegében fontos információkat tartalmaz a biztonságos használatról. Feltétlenül tartsa be a tudnivalók előírásait.



A FIGYELMEZTETÉSEK figyelmen kívül hagyása komoly következményekkel járhat, akár súlyos sérüléssel vagy halállal.

A TUDNIVALÓK figyelmen kívül hagyása sérüléssel vagy a berendezés károsodásával járhat.



TUDNIVALÓK

- Ne legyen semmilyen tárgy a kültéri egység közvetlen közelében, és nem szabad megengedni, hogy falevelek vagy egyéb szemét gyűljön fel az egység környezetében.
A falevelek melegágyai a rovaroknak, amelyek azután bejuthatnak a berendezésbe. Ha bejutnak a berendezésbe, akkor ezek az élőlények működészavarokat okozhatnak, sőt füstölést vagy tüzet is, ha eljutnak az elektromos alkatrészekig.

Az alkatrészek neve (Lásd: 1. ábra)

- 1 Kondenzvízszivattyú (beépített)
A helyiség levegőjéből hűtés közben kivont vizet távolítja el.
- 2 Levegőterelő szárny (a levegőkimenetnél)
- 3 Levegőkimenet
- 4 Levegőszűrő
- 5 Szívórács
- 6 Távírányító

Karbantartás



FIGYELMEZTETÉS

- A karbantartási munkákat csak egy képesített szerelő végezheti el.
- Mielőtt a csatlakozókhoz hozzáférne, minden tápáramkört meg kell szakítani.
- A külön rendelhető alkatrészeket csak szakember szerelheti be.
Csak a gyártó által ajánlott külön rendelhető alkatrészeket szabad használni. A saját elképzelés szerinti üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.



TUDNIVALÓK

- A klímaberendezés tisztítása előtt ki kell kapcsolni a berendezést, és le kell kapcsolni a főkapcsolót.
Ellenkező esetben áramütés vagy sérülés keletkezhet.
- Ne mossa a klímaberendezést vízzel!
Ellenkező esetben áramütés keletkezhet.
- A klímaberendezés tisztításával kapcsolatban kérjen tanácsot a forgalmazótól.
A szakszerűtlenül végzett tisztítás miatt eltörhetnek műanyag alkatrészek és vízszivárgás vagy áramütés keletkezhet.
- A levegőszűrő tisztításakor vagy ellenőrzésekor óvatosan kell eljárni.
A magasban kell dolgozni, a lehető legnagyobb figyelemmel.
Ha a létra inog, akkor leeshet róla vagy feldőlhet vele, ami sérülést okozhat.

A levegőszűrő tisztításának módja

Ha a távírányítón megjelenik a " " jel (levegőszűrő tisztítása esedékes), akkor tisztítsa meg a levegőszűrőt.

Gyakrabban kell tisztítani, ha az egység különösen szennyezett helyiségben üzemel.

(A szűrőt általában elég fél évente megtisztítani.)

- 1 Nyissa fel a szívórácsot (Lásd: 2. ábra).
Csúsztassa el egyszerre mindkét fogantyút a nyíl irányába, majd eressze le lassan a rácsot.

MEGJEGYZÉS



Ne engedje el a szívórácsot kinyitás vagy lecsukás közben.

Ha elengedi, a rács visszaugrik zárt helyzetbe.

- 2 Távolítsa el a levegőszűrőket.
Tartsa meg a levegőszűrőt egy kézzel, a másikkal fogja meg a rajta lévő fület, és lassan húzza ki. (Lásd: 3. ábra)

1 Levegőszűrő

- 3 Tisztítsa meg a levegőszűrőt.
Használjon porszívót, vagy mossa át vízben a levegőszűrőt.



A levegőszűrő megtisztításához használjon puha kefért és semleges oldószert.
Rázza le a vizet és árnyékos helyen hagyja megszáradni.




TUDNIVALÓK

- Nem szabad a klímaberendezést 50°C-nál melegebb vízzel mosni. Ellenkező esetben elszíneződhet vagy deformálódhat.
- A szűrőt nem szabad tűz mellett szárítani. Ellenkező esetben kigyulladhat.

- 4 Rögzítse a levegőszűrőt.
Csúsztassa vissza a levegőszűrőt a helyére.
- 5 Csukja le a levegőbemenet rácsát.
Nyissa fel a levegőszívó rácsot, majd rögzítse a két fogantyúval. (Lásd: 4. ábra)

- 6 Nyomja meg a távirányítón a SZŰRŐJEL ALAPHELYZETBE gombot.

A "  " (LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ESEDÉKES) jelzés eltűnik.
(A részleteket lásd a kültéri egység üzemeltetési kézikönyvében.)

MEGJEGYZÉS Ne vegye ki a levegőszűrőt, csak tisztításkor.



A felesleges mozgatás miatt a szűrő megsérülhet.

A levegőszívó rács tisztításának módja

- 1 Nyissa le a levegőszívó rácsot.
Csúsztassa el egyszerre mindkét fogantyút a nyíl irányába, majd eressze le lassan a rácsot. (Lásd: 2. ábra)
- 2 Vegye le a levegőszívó rácsot.
Akassza le a rácsot a helyéről. (Lásd: 5. ábra)
- 3 Tisztítsa meg a szívórácsot
Mossa meg puha sörtéjű kefével és semleges oldószerral vagy vízzel, és alaposan szárítsa meg.



MEGJEGYZÉS



- Ha csak enyhén szennyezett, akkor fröcsköljön rá általános konyhai tisztítószert és hagyja azt hatni körülbelül 10 percig. Azután mossa le vízzel.
- Nem szabad a klímaberendezést 50°C-nál melegebb vízzel mosni. Ellenkező esetben elszíneződhet vagy deformálódhat.

- 4 Tegye vissza a levegőszívó rácsot.
Lásd: 2. lépés.
- 5 Csukja le a levegőszívó rácsot.
A rács folyamatos nyomása közben csúsztassa vissza a két fogantyút a helyére. (Lásd: 4. ábra)

A levegőkimeneti és az oldalpanelek tisztítása



- Puha ruhával tisztítsa.
- Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy semleges oldószert.



TUDNIVALÓK

- Ne használjon benzint, hígítót, csiszolóport vagy folyékony rovarirtó szert. Elszíneződést vagy vetemedést okozhat.
- Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség a beltéri egységet. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Nem szabad a klímaberendezést 50°C-nál melegebb vízzel mosni. Ellenkező esetben elszíneződhet vagy deformálódhat.

NOTES

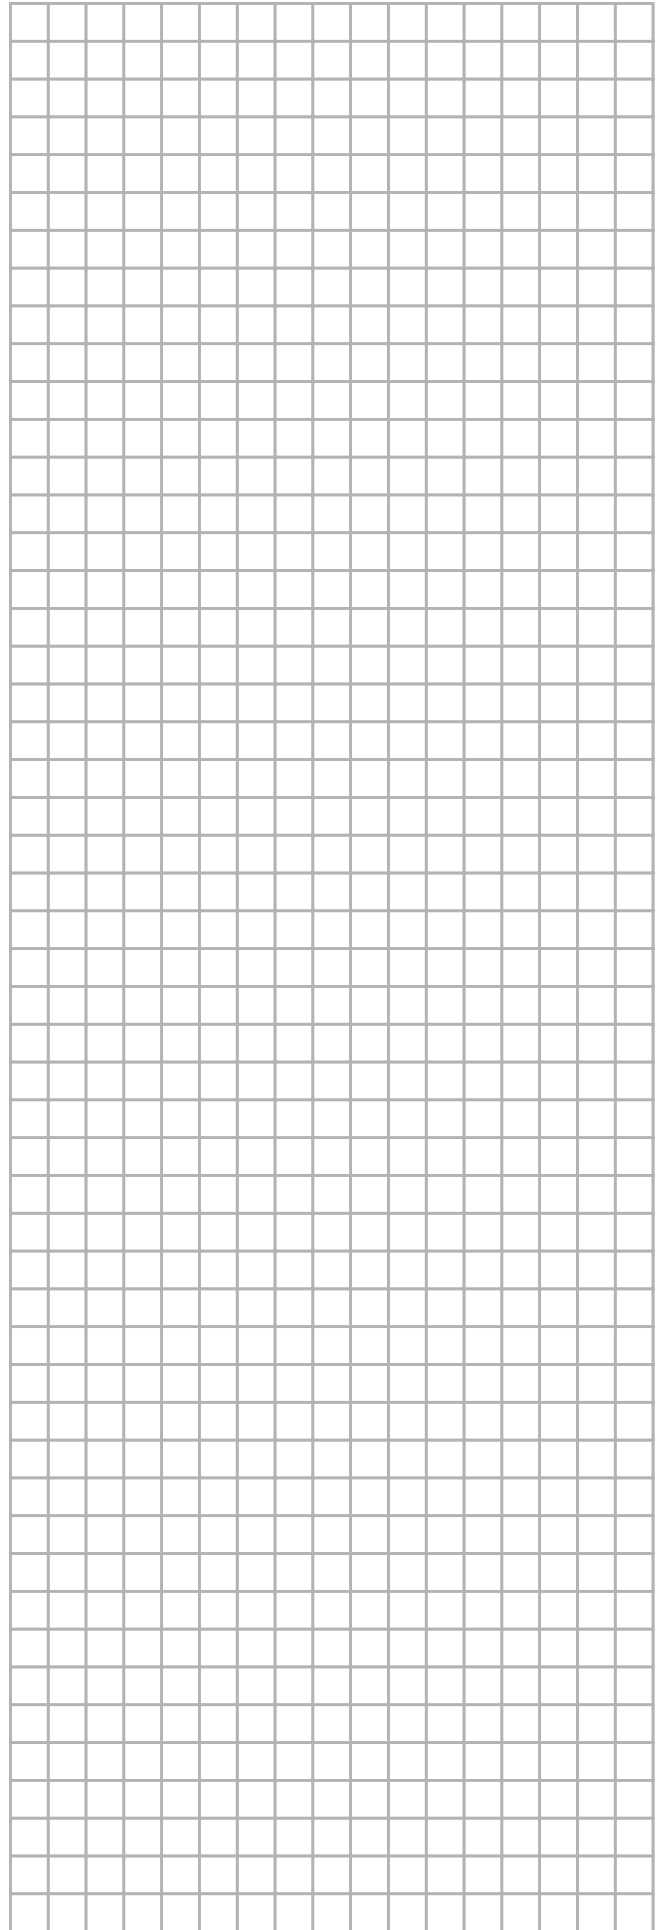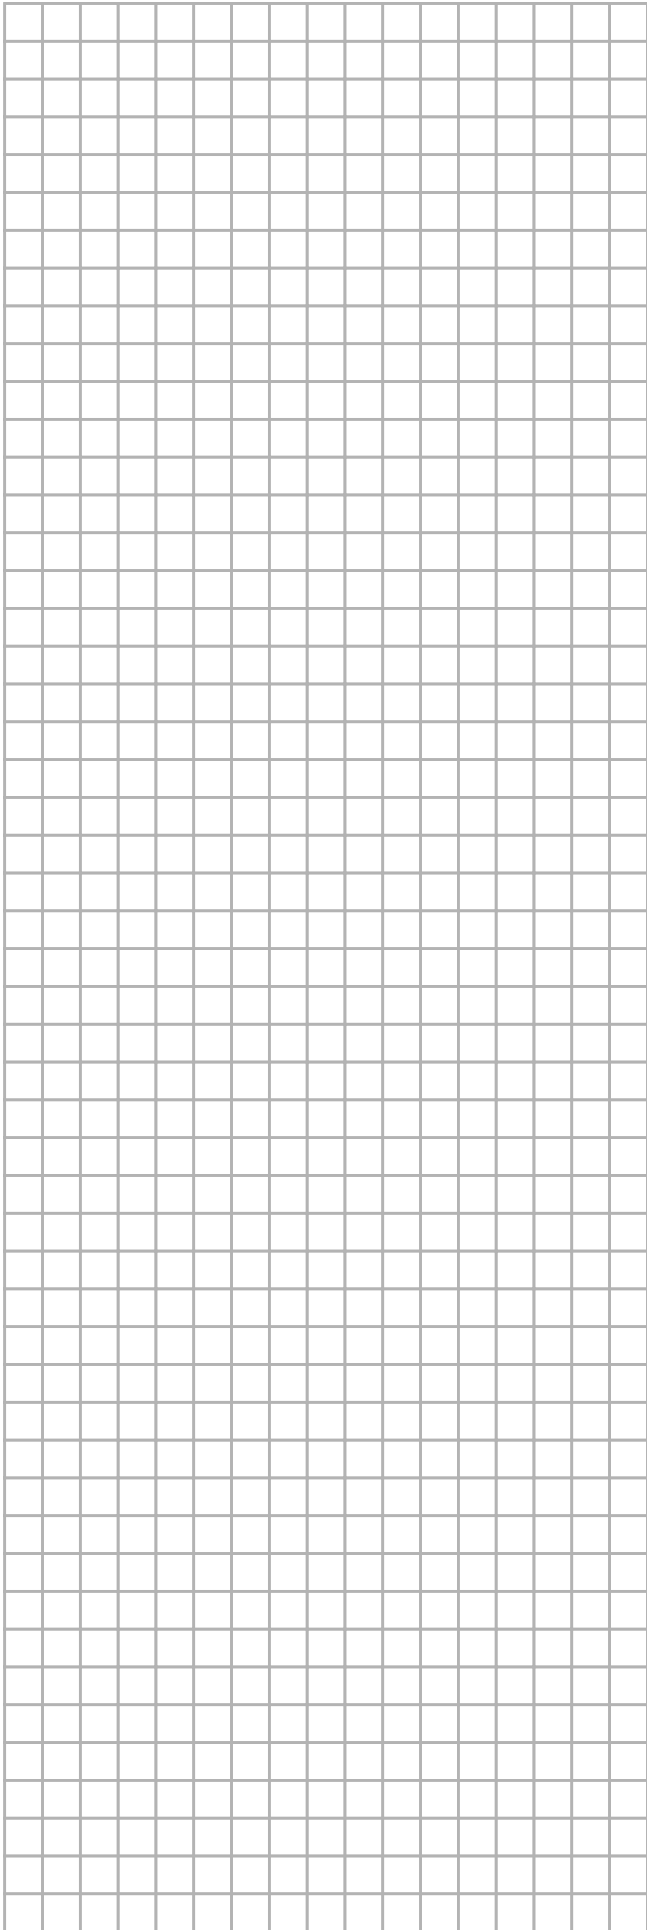

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium